Podwieszenie gazociągu na czas robót

PRZEKRÓJ A–A

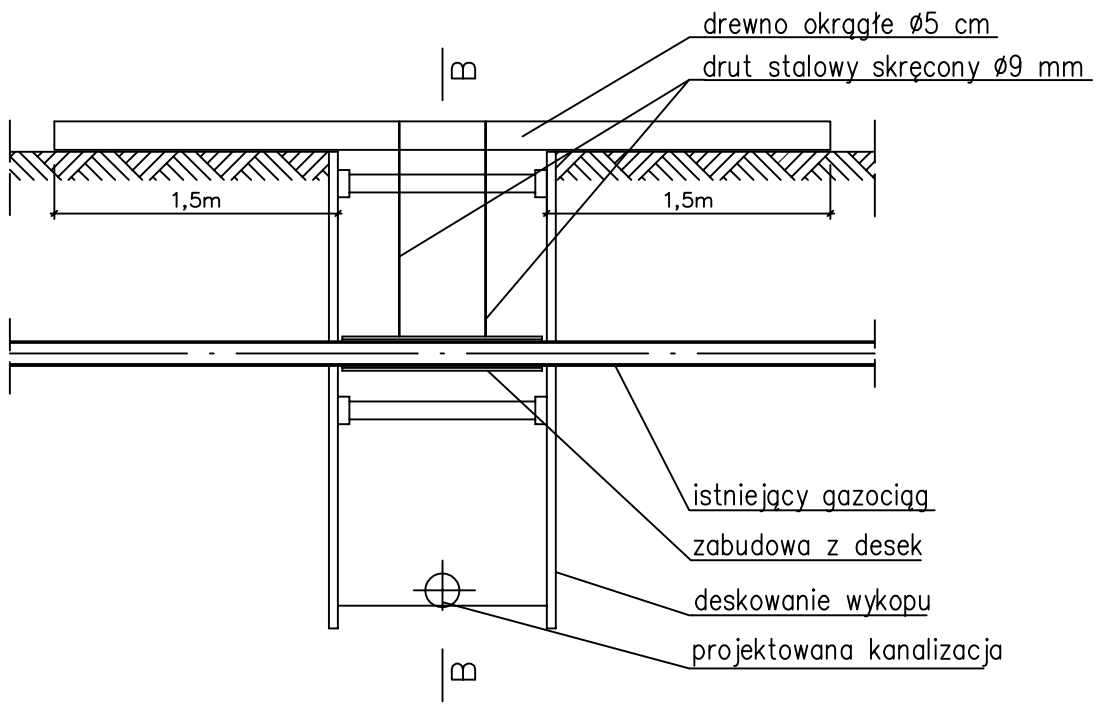

PRZEKRÓJ B–B

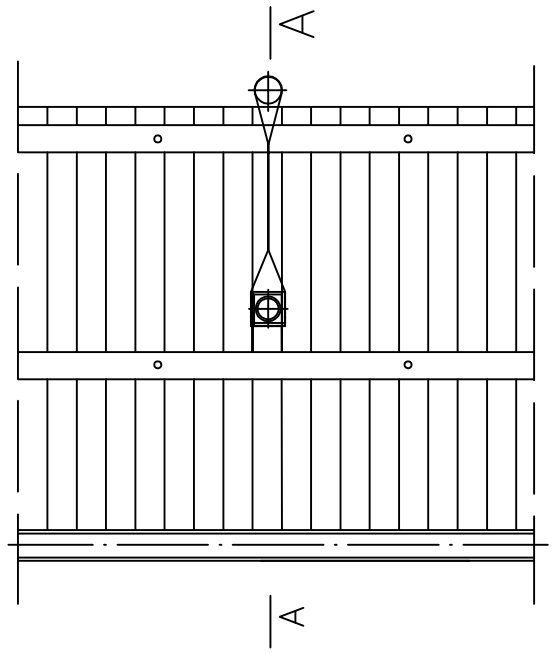

Zabezpieczenie kanału przy skrzyżowaniu z gazociągiem n/pr

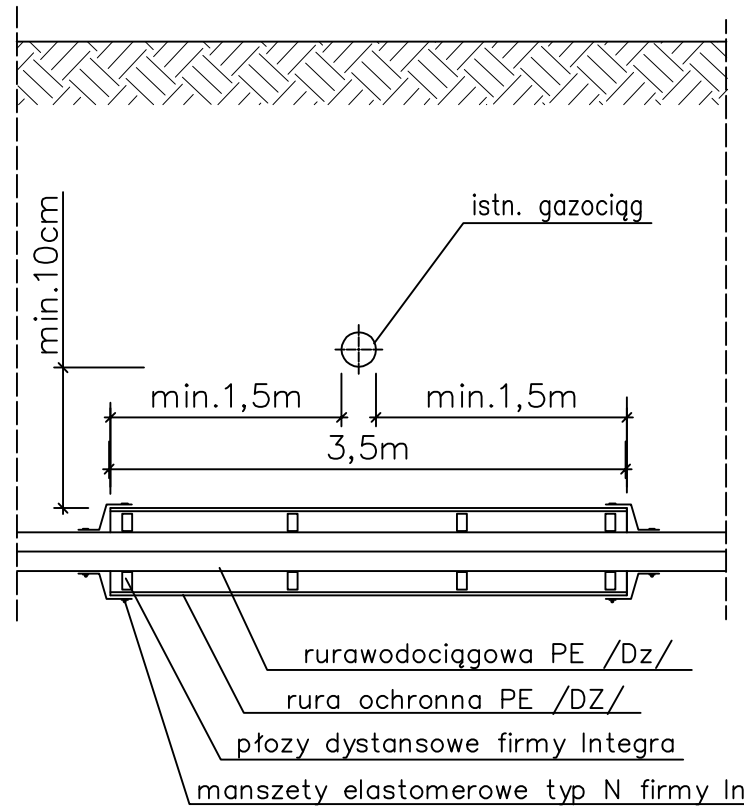

Dobór średnic rur ochronnych oraz typu płozy

Dn,Dz	DZ	typ płozy
PE Dz160	ø315x28,6	typE/C h=35mm

UWAGA:

1. Prace w pobliżu gazociągu prowadzić ręcznie
2. Prace przy skrzyżowaniach z gazociągiem prowadzić pod nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu

HYDROEKO Jerzy Jarząb 43-400 Cieszyn, ul. Wiejska 51

Projektował:
mgr inż. J. Jarząb
specjalność instalacyjna
upr.nr 570/01 Kt

Sprawdził:
mgr inż. A. Jarząb
specjalność instalacyjna
upr.nr 359/01 Kt

Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach

Temat: Projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach

Tytuł rys.: **Zabezpieczenie wodociągu przy zbliżeniu do gazociągu n/pr**

Data:	Nr zlec.:	Skala:	Nr rys.:
05.2016			7